

ÖLÇÜLER, AĞIRLIKLAR VE TEKNİK RESİMLER


YORK Gen2 • YV2VYH HA55D-X

Kapasite	G × D × Y (mm)	Sabitleme aksı (mm)	Net ağırlık
8 / 10 / 12 HP	980 × 750 × 1690	800 × 755	224 kg
14 / 16 HP	980 × 750 × 1690	800 × 755	244 kg
18 HP	1410 × 750 × 1690	1000 × 755	287 kg
20 / 22 / 24 / 26 HP	1410 × 750 × 1690	1000 × 755	370 kg

8-16 HP

Sabitleme aksı
800 × 755 mm


4 × M12
cihaz sabitlemesi

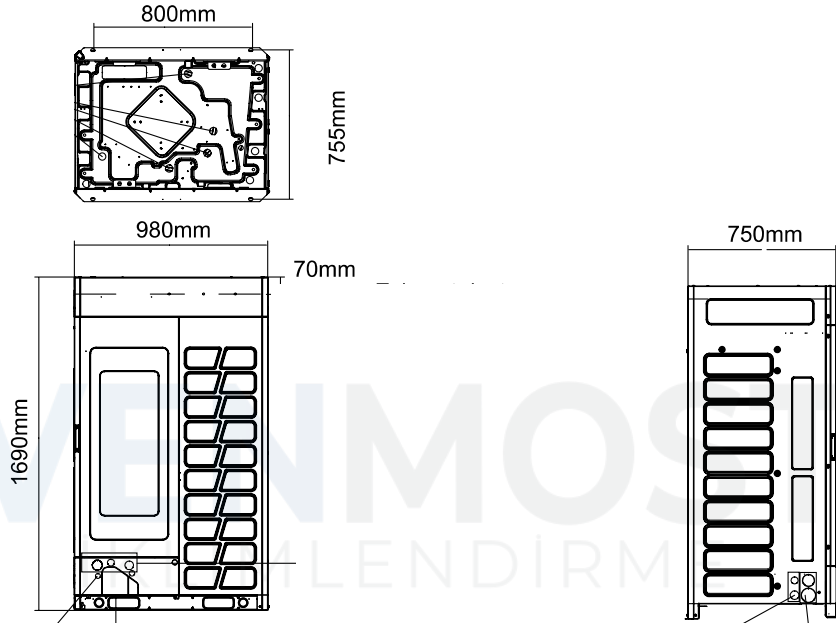

18-26 HP

Sabitleme aksı
1000 × 755 mm

4 × M12
cihaz sabitlemesi

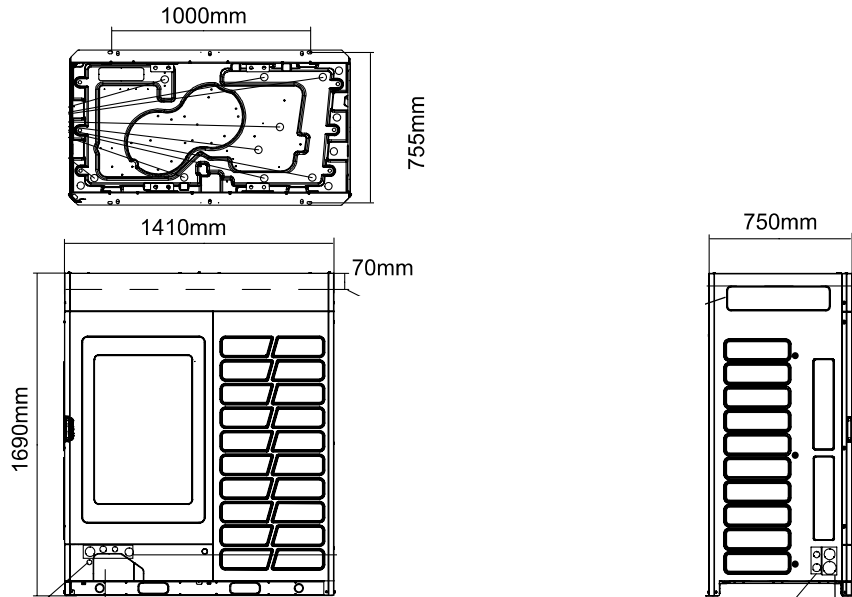

G × D × Y: Genişlik × derinlik × yükseklik. Ölçüler mm, ağırlıklar tek modülün net ağırlığıdır.
Gövde derinliği 750 mm; sabitleme aksı 755 mm'dir. Cihaz ölçüsü, kaidenin dış imalat ölçüsü değildir.

KAİDE UYGULAMA KURALLARI VE DETAYLAR

YORK Gen2 • YV2VYH HAS5D-X

TAŞIYICI VE NET AĞIRLIK

Zemin ve taşıyıcı, cihaz yükünü güvenle taşımalıdır. Montaj yüzeyi eğimi 1/100'den küçük olmalıdır. Modül ağırlıkları toplanır; kaide ve tesisat yükleri ayrıca değerlendirilir. $2 \times 20 \text{ HP} = 740 \text{ kg}$ net cihaz ağırlığı.

ANKRAJ VE TİTREŞİM

Her modül 4 adet M12 ankraj ile sabitlenir. Cihaz ayağı ile taşıyıcı arasına uygun titreşim izolatörü konur. Ayaklar tam desteklenir; gövde ortasına rastgele destek yerleştirilmez.


YÜKSEKLİK VE SU TAHLİYESİ

Alttan boru geçişinde yükseltme 200 mm'den fazla olmalıdır. Karlı yerde yerel kar birikimi dikkate alınır. Drenaj delikleri ve su tahliye yolu açık bırakılır.

SERVİS VE HAVA AKIŞI


Tekli yerleşimde ön >1000 mm; arka/sağ/sol >300 mm; üst >2000 mm. Çoklu yerleşimde modüller arası >200 mm. Yüksek duvarlı alanlar ayrıca değerlendirilir.

Betonarme kaide

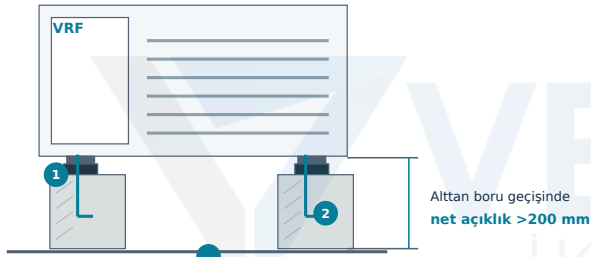


Ayaklar altında destek, titreşim takozu ve açık boru geçişi.

Çelik taşıyıcı kaide

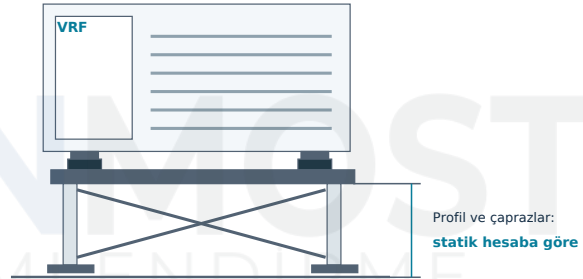


Üst taşıyıcı, dikmeler ve çapraz destekler birlikte çalışır.

Ankraj ve takoz kesiti

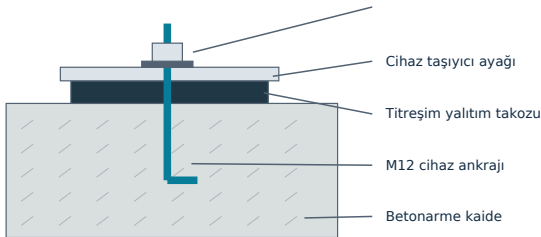


Ayak desteği ve drenaj



UYGUN PRENSİP

Ayaklar tam desteklenir; boru ve su tahliyesi yolu açık bırakılır.



UYGUN DEĞİL

Gövde ortasına rastgele destek koymak; ayakları boşa bırakmak veya drenajı kapatmak.

İMALAT ÖNCESİ KONTROL


Cihaz modelini, modül sayısını ve sabitleme akslarını doğrulayın. Boru geçişini, su tahliyesini ve servis yönünü belirleyin. Çelik taşıyıcının zemine bağlantısı ayrıca hesaplanır; yüzeyleri korozyona karşı korunur. Şemalar temsili olup ölçekli imalat çizimi değildir.

SAHADAN KAİDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

YORK Gen2 • YV2VYH HA55D-X



Beton kaide

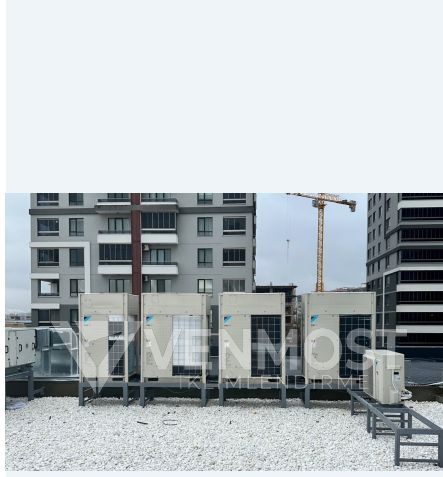

Ortak çelik şase



Diyagonal destekli platform



Korkuluklu platform



Tek cihaz çelik şasesi



Kademeli çelik şase

Fotoğraflar kaide tiplerini gösteren saha örnekleridir. Farklı marka ve modellerin ölçüleri YORK Gen2'ye uygulanmaz. İki katlı yerleşimde hava akışı, servis erişimi ve defrost suyu ayrıca kontrol edilir.